

Prova di idoneità

Num. 105 28164i Rev1*)



*) La prova di idoneità 105 28164i è una traduzione della prova di idoneità 105 28164 del 18° maggio 2004.

A cagione di un errore di trasmissione il certificato di collaudo num. 105 28164i del 13° settembre 2004 è stato riadattato.

Il certificato di collaudo valido porta il num. 105 28164i Rev1.

Ha valore legale solo l'originale in lingua tedesca.


Committente **Gastaldello Sistemi S.p.A.**
Viale Artigianato 16

I-37064 Povegliano Veronese
Italia

Riferimenti normativi

prEN 14351-1 : 2003-04,
Finestre e porte esterne -
Norma di prodotto - Parte 1

Rappresentazione

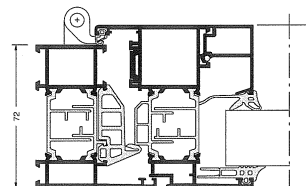

Prodotto/elemento da costruzione **Finestre e portefinestra con le tipologie di apertura: ad anta, ad anta e ribalta, fissa e a due ante con parte centrale apribile**

Denominazione del sistema **EUROline 72**

Materiale del telaio **Profilati in materiale composito metallo-plastica**

Descrizione del sistema **Edizione di gennaio 2003**

Dimensioni della finestra in mm	1460 x 2060	1310 x 2260	1665 x 2160
Prova	Classificazione		
Resistenza al carico del vento EN 12210	C5 / B5	C5 / B5	C4 / B4
Tenuta all'acqua EN 12208	E 1050	E 1650	E 900
Permeabilità all'aria EN 12207	4	4	4
Forze di azionamento EN 13115	1	1	1
Sollecitazione meccanica EN 13115	4	4	4
Resistenza all'apertura e la chiusura ripetuta EN 12400	2	2	2

Note per l'impiego

La prova di idoneità serve come resoconto delle singole prove eseguite per verificare l'idoneità del sistema di finestre EUROline 72. Per i singoli risultati e le descrizioni dei provini consultate le singole prove (vedi punto 1 prove di riferimento).

Validità

I risultati di prova sono applicabili ai sensi della matrice di applicabilità (punto 2).

Non sono stati considerati né i fenomeni di invecchiamento, né quelli atmosferici.

La prova di idoneità perde la sua validità in caso di modifiche del sistema o delle caratteristiche costruttive essenziali.

Criteri per la pubblicazione

Vale la scheda ift „Note per l'impiego dei rapporti di prova ift“.

Indice

La prova comprende complessivamente 15 pagine.

Allegato 1: prove di riferimento

Allegato 2: matrice di applicabilità

Allegato 3: estratto della descrizione del sistema

Allegato 4: caratteristiche importanti del sistema

ift Rosenheim
18 aprile 2005

i. A. Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Leader di campo di business
Finestra & Facciate centrali ift

i. A. Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH)
Provate ingenieur
Finestra & Facciate centrali ift



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-0
Fax+49 (0) 8031 / 261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 38 22
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle
nach Landesbauordnung: BAY18
Notifizierung in Europa: Nr. 0757